


兵庫県立尼崎総合医療センター 4階

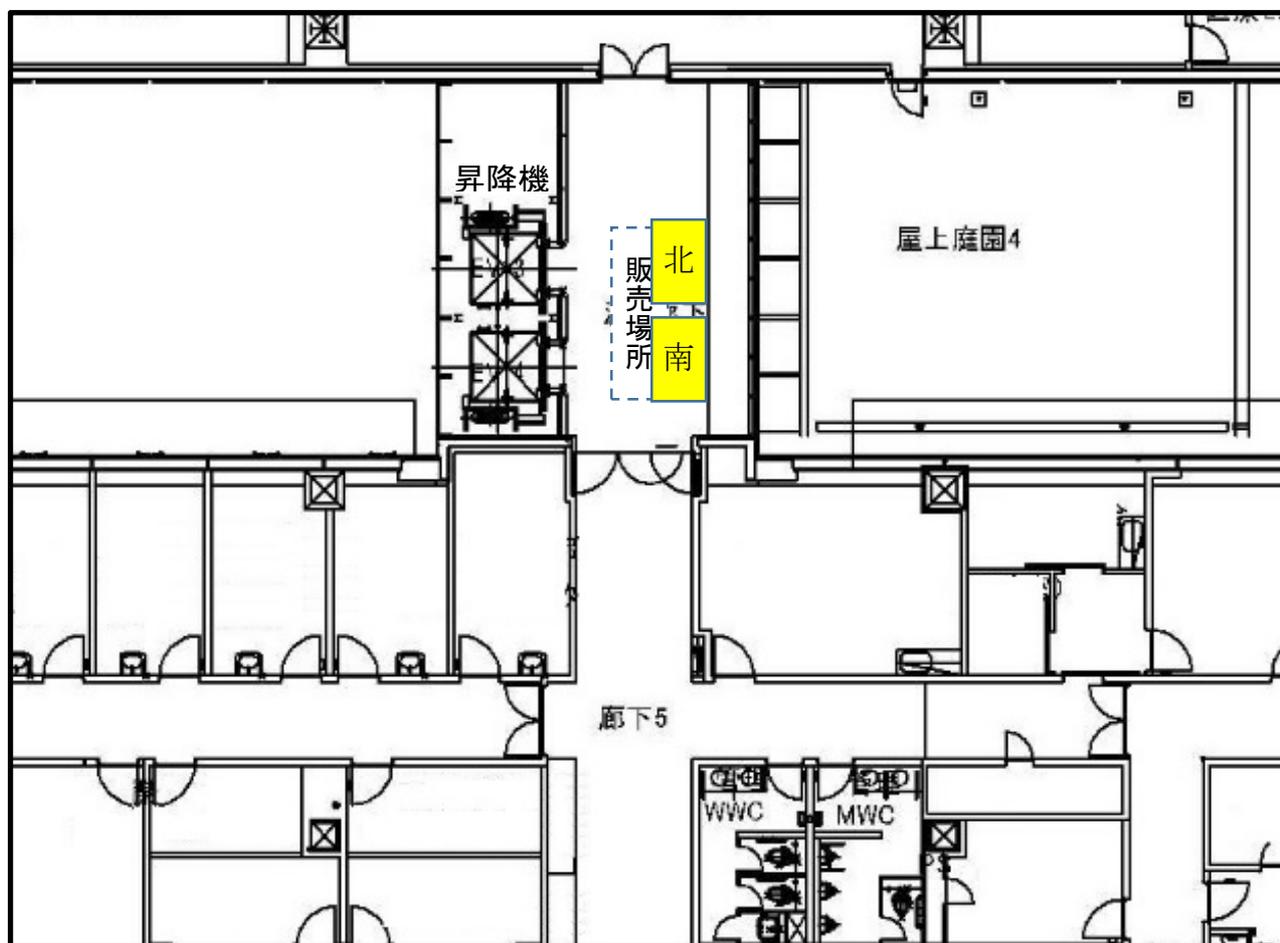

※販売品搬入においては、販売場所前のエレベータ（昇降機）は使用できません。
販売場所の区画については、月ごとに南北を入れ替えます。